



JONESCO

www.jonesco-plastics.com

K Series Série 'K' K-Reihe

Fire Extinguisher Cabinet Coffre Porte Extincteur Feuerlöscherkasten

WARNING

Not for use on road vehicles

ATTENTION

Ne se monte pas sur matériel roulant

ACHTUNG

für Fahrzeuge geeignet nicht

JBKE70



JBKE72



JBKE83



JBKE85




JBKE90




JBKE95



- Emergency key facility fitment
- Montage du hublot donnant accès à la clé en cas d'urgence
- Notschlüssel-Montage

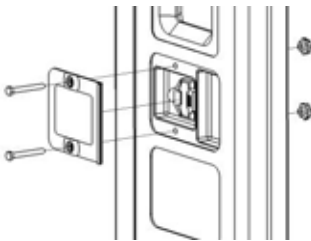

KIT 81

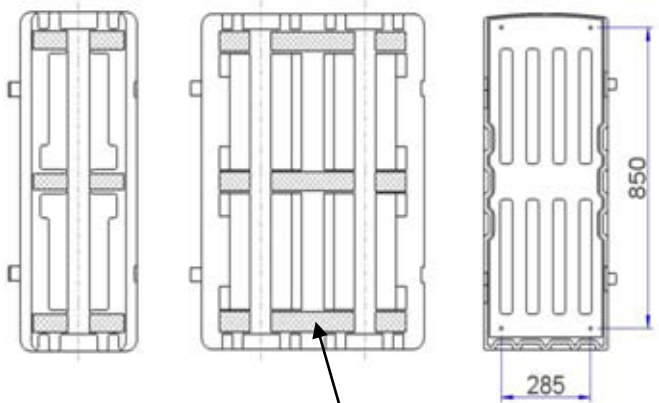


JBKE95

Suitable areas to mount cabinet
Points de fixation recommandés du Coffre Porte-Extincteur
Empfohlene Befestigungsbereiche (schraffiert)

- **Factory fitted alarm option**
- **Option Alarme montée en usine**
- **Alarm werkseitig montiert (Extra)**

- **Self install alarm 'KIT-ALARM'**
- **'KIT-ALARM' a monter soi-meme**
- **'KIT-ALARM' – für die Eigenmontage.**

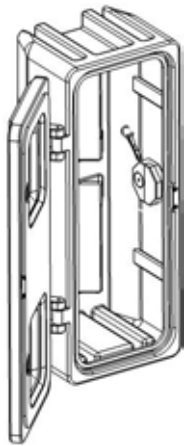

Specification

Powerful 120dB (at 300mm) alarm

Deactivation pin for service by authorised personnel

9v battery included

Three minute reset upon activation

Does not interfere with the use of protected fire fighting equipment

Caratéristiques

Puissance sonore de 120dB (à 300mm)

Goupille d'armement pour utilisation du coffre par le personnel autorisé

Pile 9v fournie

Réactivation automatique toutes les 3 min

N'empêche pas d'utiliser l'équipement d'incendie stocké dans ce coffre

Ausführung

Lautstärke 120dB in 300mm Abstand

Entaktivierungsstift für befugtes Wartungspersonal

Mit 9v Batterie

Automatische Rückstellung drei Minuten nach der Aktivierung

störungsfrei, keine Beeinträchtigung der Brandschutzgeräte

If installing fireboxes in corridors you should take care to satisfy schedule 1 to the buildings regulations 2000 (as amended s1 2003/2692) dealing with disabled access. Similar laws are anticipated to be in place throughout Europe.

Si le coffre porte-extincteur est installé dans un couloir, veillez à respecter l'article 1 de la législation du bâtiment de 2000 (AS modifiée par S1 2003/2692) relative à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Une législation similaire s'appliquera par anticipation à travers l'Union Européenne.

Bei der Installation von Feuerlöschkästen in Gängen ist Absatz 1 der Bauvorschriften 2000 (UK) bzgl. Behindertenzugang (Änderung S1 2003/2692) zu beachten. Ähnliche Vorschriften werden für alle europäischen Mitgliedstaaten erwartet.

Queries / Informations / Anfragen

Please contact Jonesco for any further information or assistance on fitment or other products in the Jonesco range.

Pittman Way, Fulwood, Preston
PR2 9ZD Lancashire, England,
UK

Tel. +44 (0) 1772 706888
Fax +44 (0) 1772 702209
e-mail:
sales@jonesco-plastics .com

Pour toutes informations complémentaires ou assistance technique pour le montage de nos produits, contactez :

Jonesco S.A.R.L, SECLIN
UNEXPO, 1524 Avenue de
l'Épinette, 59113 Seclin France

Tel :+33 (3) 20 32 11 11
Fax + 33 (0) 3 20 90 62 10
e-mail:
jonesco@jonesco-fr.com

Bitte fragen Sie an. Wir stehen Ihnen für weitere Auskünfte (bzgl. Montage/anderer Jonesco-Produkte) jederzeit zur Verfügung.

Jonesco

Tel +44 (0) 1772 706820
Fax +44 (0) 1772 702209
e-mail:
sales@jonesco-plastics .com