



JONESCO

www.jonesco-plastics.com

K Series Série 'K' K-Reihe

Fire Extinguisher Cabinet Coffre Porte Extincteur Feuerlöscherkasten

WARNING

Not for use on road vehicles

ATTENTION

Ne se monte pas sur matériel roulant

ACHTUNG

für Fahrzeuge geeignet nicht

JBKE70



JBKE72



JBKE83



JBKE85




JBKE90






JBKE95



- Emergency key facility fitment
- Montage du hublot donnant accès à la clé en cas d'urgence
- Notschlüssel-Montage

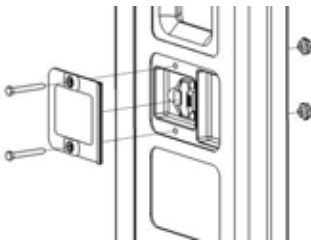

KIT 81

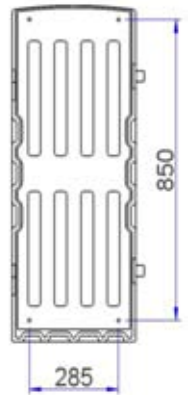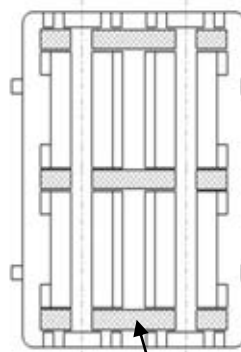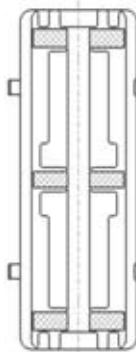


JBKE95

Suitable areas to mount cabinet
Points de fixation recommandés du Coffre Porte-Extincteur
Empfohlene Befestigungsbereiche (schraffiert)

- **Factory fitted alarm option**
- **Option Alarme montée en usine**
- **Alarm werkseitig montiert (Extra)**

- **Self install alarm 'KIT-ALARM'**
- **'KIT-ALARM' a monter soi-meme**
- **'KIT-ALARM' – für die Eigenmontage.**

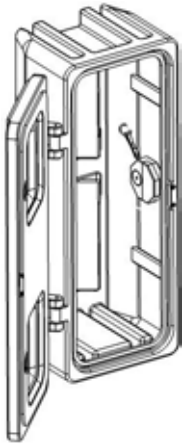

Specification

Powerful 95 dB
(at 300mm) alarm

Deactivation pin for
service by authorised
personnel

9v battery included

Three minute reset upon
activation

Does not interfere with the
use of protected fire
fighting equipment

Caratéristiques

Puissance sonore
de 95 dB (à 300mm)

Goupille d'armement
pour utilisation du
coffer par le
personnel autorisé

Pile 9v fournie

Réactivation
automatique toutes
les 3 min

N'empêche pas
d'utiliser l'équipement
d'incendie stocké
dans ce coffre

Ausführung

Lautstärke 95 dB in
300mm Abstand

Entaktivierungsstift für
befugtes
Wartungspersonal

Mit 9v Batterie

Automatische Rückstellung
drei Minuten nach der
Aktivierung

störungsfrei, keine
Beeinträchtigung der
Brandschutzgeräte

If installing fireboxes in corridors you should take care to satisfy schedule 1 to the buildings regulations 2000 (as amended s1 2003/2692) dealing with disabled access. Similar laws are anticipated to be in place throughout Europe.

Si le coffre porte-extincteur est installé dans un couloir, veuillez à respecter l'article 1 de la législation du bâtiment de 2000 (AS modifiée par S1 2003/2692) relative à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Une législation similaire s'appliquera par anticipation à travers l'Union Européenne.

Bei der Installation von Feuerlöschkästen in Gängen ist Absatz 1 der Bauvorschriften 2000 (UK) bzgl. Behindertenzugang (Änderung S1 2003/2692) zu beachten. Ähnliche Vorschriften werden für alle europäischen Mitgliedstaaten erwartet.

Queries / Informations / Anfragen

Please contact Jonesco for any further information or assistance on fitment or other products in the Jonesco range.

Pittman Way, Fulwood, Preston
PR2 9ZD Lancashire, England,
UK

Tel. +44 (0) 1772 706888

Fax +44 (0) 1772 702209

e-mail:

sales@jonesco-plastics .com

Pour toutes informations complémentaires ou assistance technique pour le montage de nos produits, contactez :

Jonesco S.A.R.L, SECLIN
UNEXPO, 1524 Avenue de
l'Épinette, 59113 Seclin France

Tel : +33 (3) 20 32 11 11

Fax + 33 (0) 3 20 90 62 10

e-mail:

jonesco@jonesco-fr.com

Bitte fragen Sie an. Wir stehen Ihnen für weitere Auskünfte (bzgl. Montage/anderer Jonesco-Produkte) jederzeit zur Verfügung.

Jonesco

Tel +44 (0) 1772 706820

Fax +44 (0) 1772 702209

e-mail:

sales@jonesco-plastics .com